



深圳会展中心
SHENZHEN CONVENTION & EXHIBITION CENTER

深圳会展中心

展会活动安全指引

(2017版)

[Http://www.szcec.com](http://www.szcec.com)



深圳会展中心管理有限责任公司

各展会、活动主（承）办方、参展商及施工单位：

欢迎光临深圳会展中心，为了保障展会、活动的安全举办与顺利进行，特根据《深圳会展中心展馆使用管理规定》整理制订本安全指引，请严格遵守。

1. 本安全指引适用于在深圳会展中心举办的所有展览、会务、宴会等活动。若展会活动主办方另有规定的，其内容不得与会展中心规定相冲突，参展及施工单位须从严遵守执行。
2. 现场安全检查人员或主办单位发现的任何安全隐患，参展商及施工单位必须无条件按要求进行整改。
3. 对现场发现的安全隐患及违规行为未按要求整改的，将采取停工停电、封停展位、经济处罚等措施，情节严重者可清理出馆。
4. 深圳会展中心各项安全规定，要求各单位从车辆进馆、卸货、布展到展会结束后所有物品材料全部清理出馆，必须全程遵守。

深圳会展中心各项安全规定的全文细则请阅读《深圳会展中心展馆使用管理规定》，请登录深圳会展中心官网下载，网址 <http://www.szcec.com>。

深圳会展中心管理有限责任公司

2017年6月

会展中心安全咨询电话：

0755-82848835 82848830

会展中心消防报警电话：

0755-82842119

会展中心治安报警电话：

0755-82842110

各类展会及活动布展施工前的部分要求：

《大型群众性活动安全许可审批表》
 《活动安全工作方案》
 《举办大型活动治安责任书》
 《大型群众性活动安全责任告知书》
 《。。。。。》

所有展会及活动必须按规定时间完成全部报批手续。


《深圳会展中心展会安全责任书》
 《。。。。。安全责任书》

主（承）办单位、主场搭建商、参展商、展位搭建商，必须层层落实签署安全责任书。

所有展会活动进场必须按规定办理缴纳相关保证金以及安全等押金。



展会活动的施工单位必须按要求参加大会组织的安全培训。

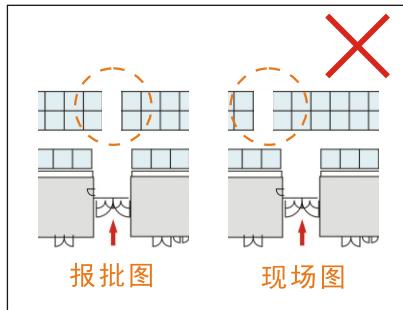

展会活动的场地规划必须符合消防等安全要求，且展会活动现场及其他所有环节必须与报批资料相符。



各馆大门、消防通道及禁停区，必须保持畅通，不得摆放任何物品。



所有车辆必须服从现场工作人员指挥，按序通行、按序停放，严禁堵塞通道、乱停乱放。

馆内施工工具等部分要求：




手电锯



禁止




木材切割

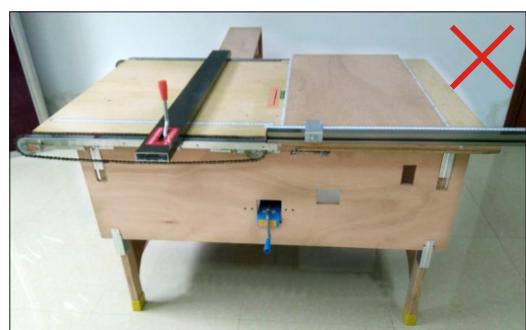

木工锯台：禁用



小型电圆锯切割木材：可用

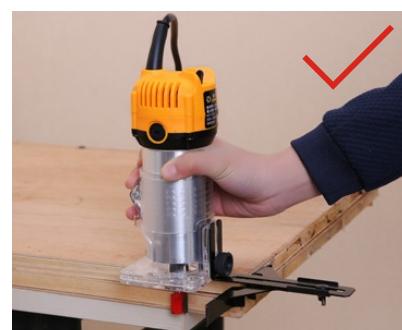

修边机：可用



打磨机角磨机及电锯的金属、瓷砖切割打磨：禁止



打磨机角磨机的木材切割：可用

氧气瓶、氢气球等：禁用
氦气、氮气等气体：可用


焊接及其他动火作业：禁止



馆内喷漆、喷涂操作：禁止

展台（含舞台、会场等所有结构）搭建限高6米，平台下面及2-5楼限高4米。搭建单体跨度木质结构不超6米，钢架结构不超8米。大跨度（超过6米）、多层结构、以及其他高难度复杂结构必须增加支撑确保安全牢固，并需有资质的建筑设计部门出具的结构安全评估文件以备展馆现场查验。

展位搭建不得超出规定面积，不得以任何形式遮挡占用消防、监控设施和通道空间及各出入口和空调通风口（远离通风口1.5米）。展馆地面以外的任何墙体及设施不得用于悬挂和张贴。

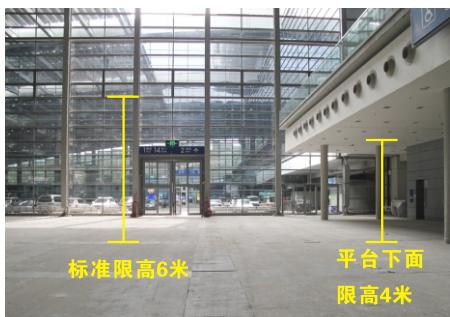

展位（含舞台、会场等）搭建限高6米，
平台下面及2-5楼限高4米。



禁止超出展位限高




禁止超出展位面积

省公安厅，粤公通字〔2014〕13号文件，节选：展厅内设有四面围合度大于75%的展位或展示区的疏散出口不应少于2个，且相邻2个疏散出口最近边缘之间的水平距离不应少于5米。当该类展示区域面积不大于120平方米，疏散出口采用敞开式，净宽度大于5米，且该区域最远点至该疏散出口的直线距离不超过15米时，可设置1个疏散出口，并安装紧急出口标识。



施工人员必须正确佩戴安全帽

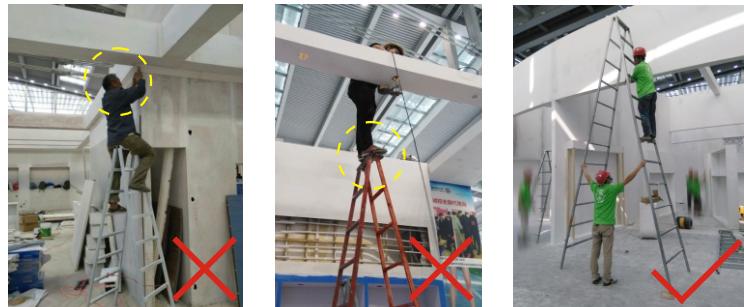


正确的登高作业：2人，1人登高、1人看护，不得
站立在梯子最顶层作业，不得使用劣质人字梯。



施工人员必须身体健康，无恐高、
癫痫、残疾等状况且必须购买保险
特殊工种需持证上岗。



施工作业应佩戴其他相关安全防护措施。布撤展
期间，无关人员及未成年儿童严禁进入展馆范围。



必须戴防尘口罩

展厅内严禁吸烟，严禁明火、烟（香）熏等演示活动；展厅内不得设置危险品仓库或储藏间、不得存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品。

储藏间严禁堆放纸类、包装物等易燃、可燃物品；展位封顶不得大于展位面积1/3；封闭空间、二层楼展位、封顶大于展位面积1/3的展位需由参展商或搭建商自行委托有消防施工资质的单位按消防要求安装临时喷淋和与会展中心消防控制室联动的无线烟感报警器；二层楼展位必须全部使用阻燃板材。

严禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口，消防通道宽度须满足展馆和公安部门要求。各馆（含5号馆多功能厅）东西向主通道宽度不得窄于5米，南北向次通道不得窄于3米，且通道必须正对展馆大门，并增设疏散指示地贴。现场展区规划必须与向公安部门申报批准的图纸一致，严禁埋压、圈占、遮挡消防设备、设施。特装展位按照每50平方米1个，自行配置4kgABC型干粉灭火器（严禁使用过期等不合格灭火器）。



4kg ABC型
干粉灭火器



悬挂式干粉灭火器




无线烟感报警器




临时喷淋、旋转喷头



储物间内、展位上方不得存放纸箱等易燃品。

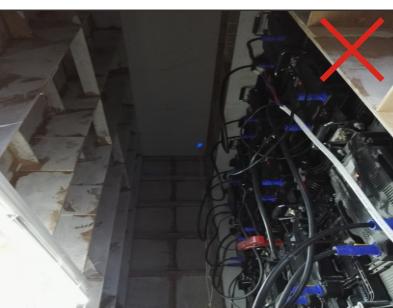

操作间封顶，不合格

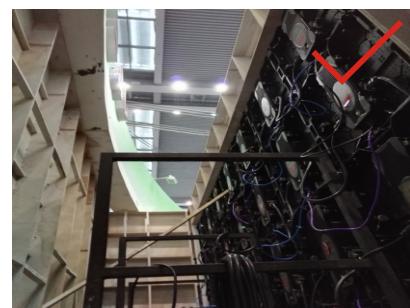

操作间未封顶，合格
带有电视墙或其他电路设备的操作间必须散热良好，不得封顶。



严禁遮挡消防设施



严禁占用、堵塞消防通道。



严禁吸烟


严禁明火

严禁堵占
消防通道


结构安全部分注意事项：



支撑接触面太少：不合格

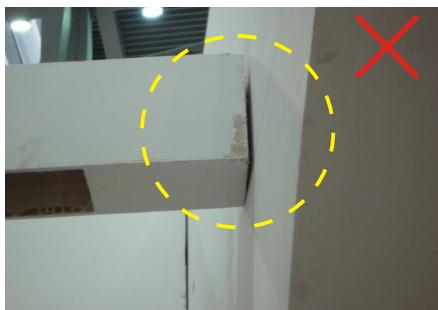


断头梁：不合格

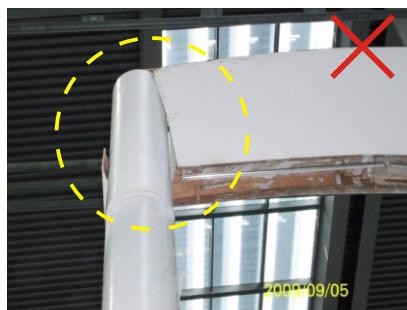

连接位置不紧固：不合格




玻璃必须钢化并提供钢化证明，用于承重结构时必须增加金属立柱结构作为承重支撑。

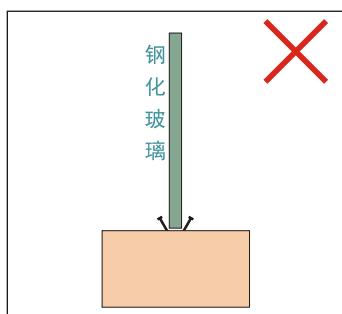


不合格

玻璃墙安装严禁仅用玻璃胶和钉子固定。

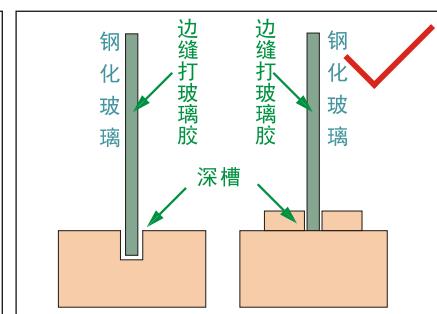


合格


玻璃墙必须安装在深槽结构内，并在边缝处打玻璃胶防止晃动。

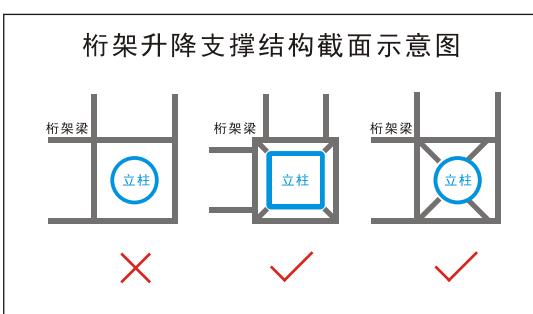

展位结构或宴会舞台灯光桁架，支撑必须使用专业桁架结构，立柱与梁之间必须咬合紧密无间隙无晃动。

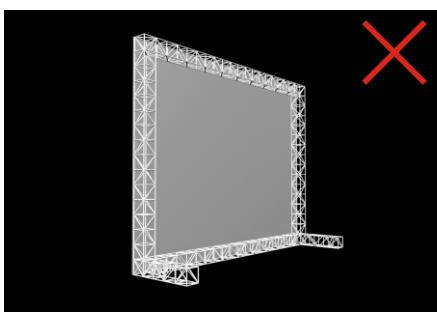

不合格

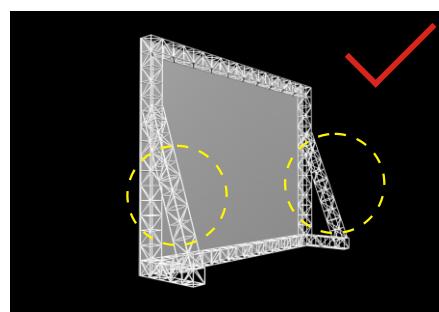

合格

单层背板墙必须用斜支撑等结构加固，并增加配重稳固。



金属承重立柱不得落在地台等木质材料之上，必须落到地面，且焊接金属底板加固。

搭建、装饰材料必须使用不燃或难燃材料；严禁使用聚氨酯、泡沫KT板、易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料和消防严禁使用材料；必须使用阻燃地毯并提供难燃B1级检测报告加盖公章；搭建木材须使用阻燃、难燃板材或满涂、厚涂防火涂料；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃剂达到难燃B1级；难燃（阻燃）材料均须提供难燃B1级证明文件并加盖公章。



不合格（使用涂料不合格、未做到满涂）



合格




合格

普通胶合板必须用合格有效的防火涂料进行阻燃处理，并做到满涂厚涂。建议直接使用阻燃、难燃胶合板。



不得用纸箱等易燃材料搭建展台。
普通地毯喷阻燃剂，阻燃效果差，
达不到消防要求。

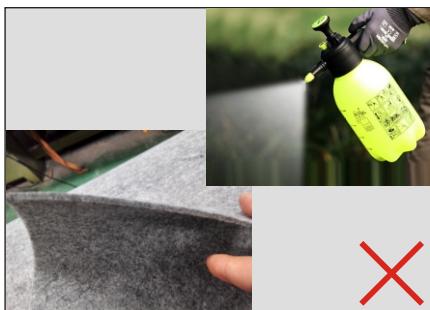

必须使用阻燃、难燃地毯。



KT板：禁用



海绵类：禁用



弹力布、纱制品等：禁用



严禁使用天那水、白电油等易燃易爆物品。



严禁使用蜡烛、香、烟薰、烟花及冷烟花等物品。




所有布幔材料必须经阻燃剂充分浸泡，达到阻燃B1级后方可使用。


电气设备及线路的安装须符合相关电气安装施工规范和消防安全要求，并有漏电开关保护；电气安装操作人员须有有效的特种作业操作证书；展位地面线路必须在线管或线槽内敷设，连接必须规范可靠；开关及线缆的负荷承载应控制在设计容量的80%内；严禁使用塑料平行线和花线；严禁使用大功率电器和单台额定功率超过1.5千瓦的加热电器；配电箱必须功能、外观完好，且离地30厘米以上安装并确保箱门关闭。展位不得使用霓虹灯、碘钨灯、太阳灯等高热量灯具，必须使用冷光源灯具。



严禁违规使用插座

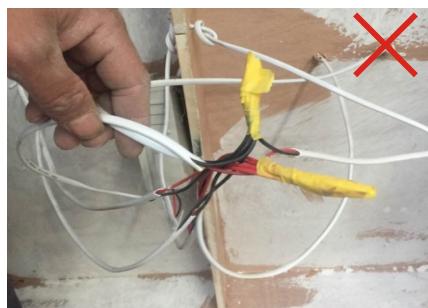

接线不得仅用胶布缠绕

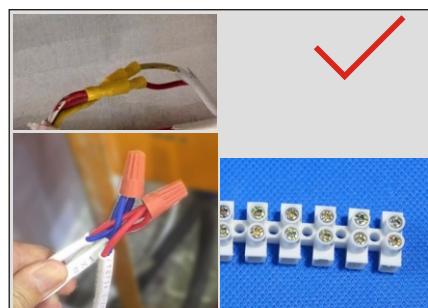

接线必须用接线端子、针玉、接线帽等专业方式。



展位地面线路未使用线槽：不合格



碘钨灯、太阳灯：禁用




展位地面线路必须使用线槽安装




霓虹灯：禁用



电箱必须完好且有漏电保护开关并保持箱门关闭，安装须离地30厘米。

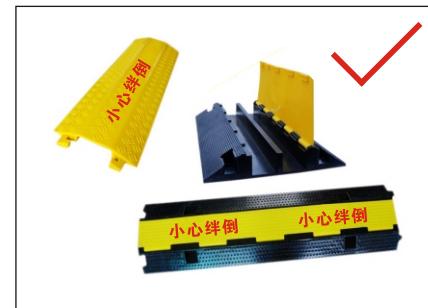

通道地面线路必须使用穿线、布线过桥板，并有安全提示。

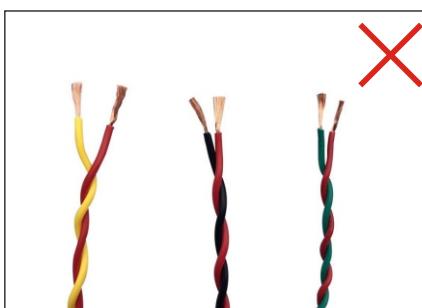

各类麻花线、双绞线：禁用



不得使用电炉类等电器。



单台额定功率不超过1.5千瓦

电饭煲、电磁炉等单台加热电器额定功率不得超过1.5千瓦。

附：部分常用施工加固配件



角码（加固连接横梁结构用）

大角码、斜铝条（展架加固用）



法兰底座（加固支撑用）

金属底座、托盘（稳固支撑柱用）



U形夹、双夹、钢丝绳收紧器



配重块

(背景板及室内外结构加固重心用)

各类螺杆螺母、U形螺丝

(桁架、金属、钢混等结构必须用螺杆
等钢性连接，不得用扎带或细铁丝代替。)

事故案例：教训惨痛、损失重大、警钟长鸣！



某商业展开展前，一特装展位突发生结构坍塌事故。由于坍塌发生在闭馆期间，事故虽未造成人员伤亡，但导致该参展商退出展会，造成巨大经济损失，事故也给大会造成了严重的负面影响。经调查，为节约成本，施工人员在施工中偷工减料，导致展位结构强度达不到设计要求，是展位坍塌的直接原因。



某商业展撤展过程中，一特装展位突然发生结构大面积倾倒事故，造成临近展位一名施工人员被构件砸伤而入院治疗。经调查，撤展人员违规拖拽展位结构是引发本次事故的直接原因；参展商将撤展承包给无经验的社会闲散人员是引发本次事故的主要原因。由于负责撤展的人员属社会闲散人员，无赔偿能力，人员救治及事故赔偿均由参展商负责，本次事故给该参展商造成了较大经济损失。





深圳会展中心
SHENZHEN CONVENTION & EXHIBITION CENTER



[Http://www.szcec.com](http://www.szcec.com)

会展中心安全咨询电话：0755-82848835 82848830
地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 邮编：518048
2017年6月